

## DAMPT08S-YD 采集卡说明书

V1.0



北京聚英翱翔电子有限公司  
2025年11月

## 目 录

一、产品特点 .....	1
二、产品功能 .....	1
三、产品选型 .....	1
四、主要参数 .....	1
五、接口说明 .....	错误！未定义书签。
六、通讯接线说明 .....	1
1、RS485 级联接线方式 .....	1
七、PT100 接线方式 .....	2
八、测试软件说明 .....	2
1、DAM 调试软件 .....	2
2、采集模块调试 .....	4
3、聚英组态软件 .....	错误！未定义书签。
九、参数及工作模式配置 .....	5
1、设备地址 .....	5
十、开发资料说明 .....	7
1、通讯协议说明 .....	7
2、Modbus 寄存器说明 .....	7
3、指令生成说明 .....	8
4、指令列表 .....	9
5、指令详解 .....	10
十一、常见问题与解决方法 .....	11
十二、技术支持联系方式 .....	11



电脑自带的串口一般是 RS232，需要配 232-485 转换器（工业环境建议使用有源带隔离的转换器），转换后 RS485 为 A、B 两线，A 接板上 A 端子，B 接板上 B 端子。若设备比较多建议采用双绞屏蔽线，采用链型网络结构。

## 六、PT100 接线方式

PT100 采用三线制接线方式，红色线缆不分正反。

图上标志对应 PT100 铂电阻的三根线


## 七、测试软件说明

### 1、DAM 调试软件

#### 1.1、软件下载

软件下载链接地址：<http://www.juyingele.com.cn/software/software/聚英翱翔 DAM 调试软件使用教程.rar>

## 1.2、软件界面

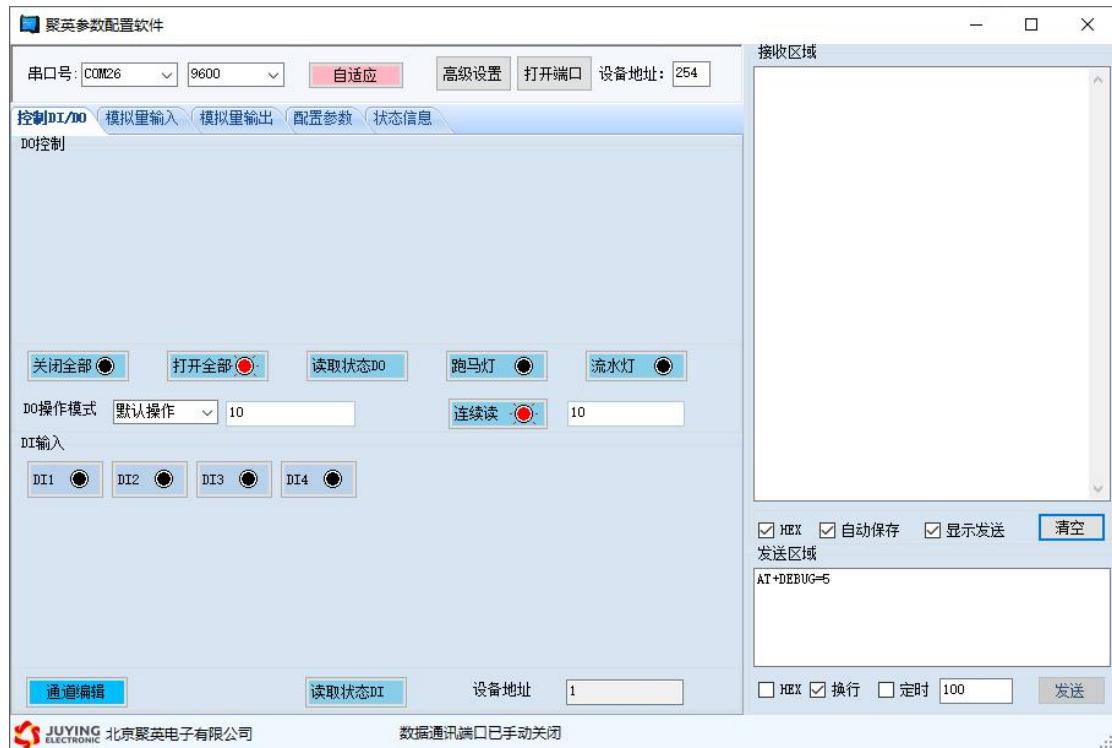

## 软件功能:


- 继电器状态查询
- 继电器独立控制
- 模拟量读取
- 开关量状态查询
- 调试信息查询
- 工作模式的更改
- 偏移地址的设定
- 继电器整体控制

## 1.3、通讯测试

- ① 选择设备当前串口号， 默认波特率为 9600， 设备地址修改为 254， 打开串口；
- ② 右下角显示采集成功等字样， 读到的设备地址为“1”， 软件右下方的发送和指令正确，则说明设备与电脑通讯成功。



## 2、采集模块调试

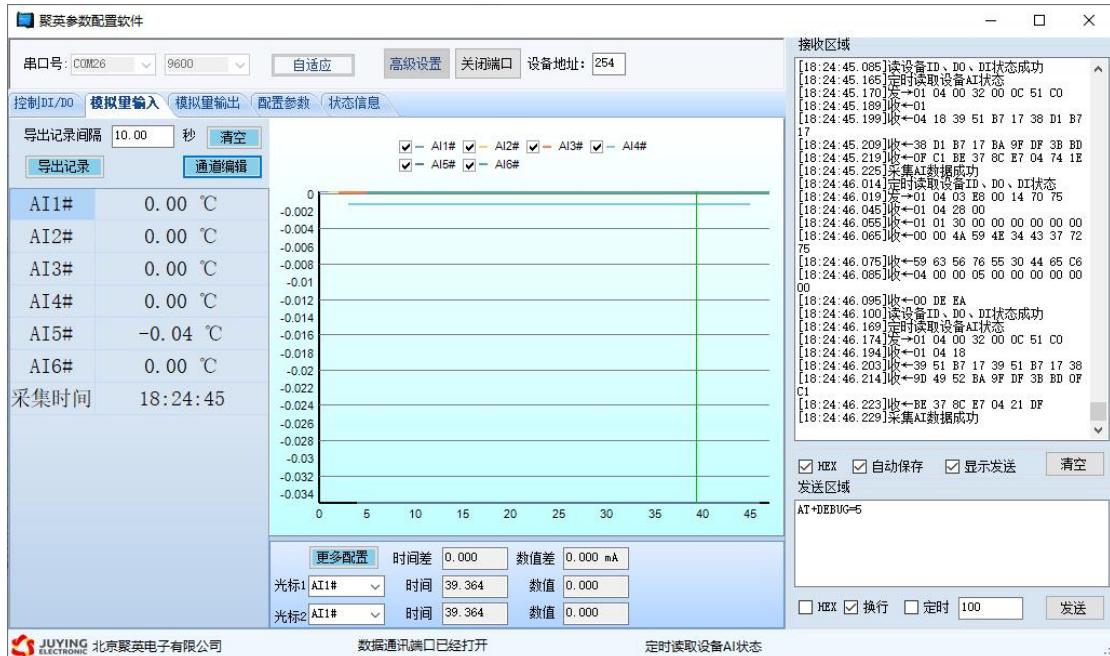


### 2.1、软件功能

- 监测温度
- 显示温度曲线
- 修改波特率和设备地址

## 2.2、波特率和设备地址更改方法

确定通信成功后，在配置参数中先点击基本信息的读取，选择正确的波特率和需要配置的设备地址，设备地址=偏移地址，点击设定，若右边接受区域不再显示收到之前地址的消息，则说明操作成功。可以点击关闭端口，重新配置调试软件的波特率和地址。

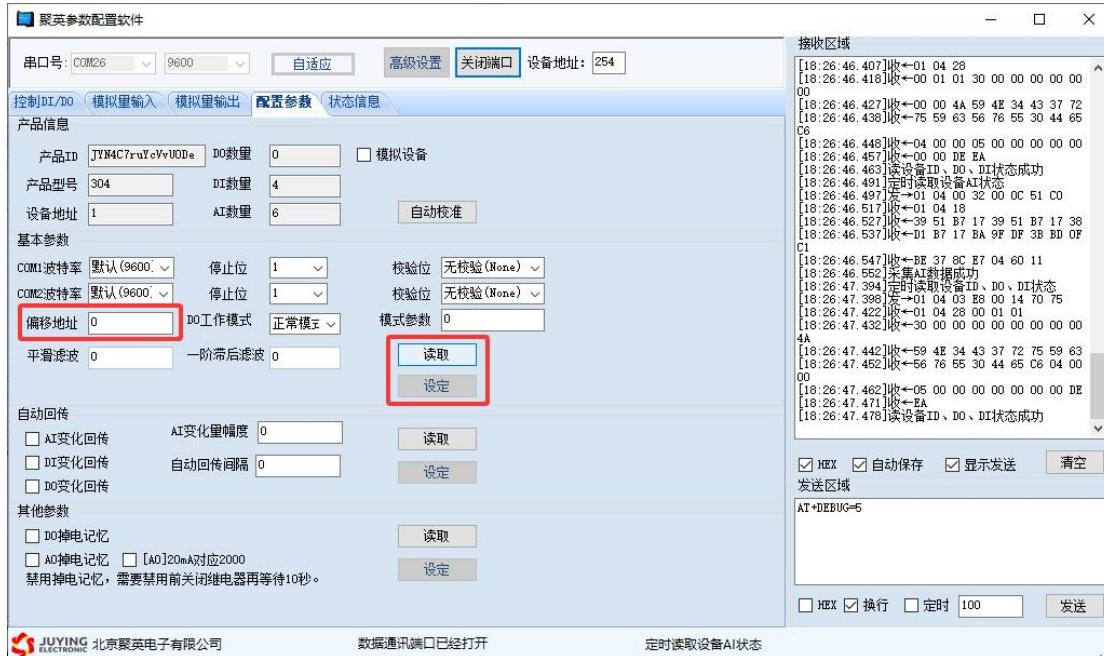

设备地址由**拨码开关地址**和**设备基地址**两部分构成。

**拨码开关地址：**是五位拨码开关地址。（范围 0~31）

**设备基地址：**是指软件设置的地址，也叫偏移地址。

具体关系是：**设备地址=拨码开关地址+设备基地址(无拨码开关设备：设备地址=设备基地址)**。

修改设备地址如果小于 31，即用拨码开关。如果大于 31，需要修改设备基地址。

如：设置设备地址为 100，拨码开关地址拨为 0，设备基地址应该写入 100。

如果没有拨码开关，则**拨码开关地址为 0**。

## 八、参数及工作模式配置

### 1、设备地址

#### 1.1、设备地址的介绍

DAM 系列设备地址默认为 0，使用广播地址为 254 进行通讯，**用 0 无法通讯**。

**设备地址=偏移地址**

#### 1.2、设备地址的读取

设备正常通讯后，转到**配置参数**页即可读到设备的当前地址。



### 1.3、偏移地址的设定与读取

点击 DAM 调试软件下方偏移地址后边的“读取”或“设定”来对设备的偏移地址进行读取或设置。



### 1.5、波特率的读取与设置

与偏移地址的设定与读取一致，

点击基本信息的“读取”和“设定”就可以读取和设置波特率和地址，操作后需要重启设备和修改电脑串口设置。

## 九、开发资料说明

### 1、通讯协议说明

本产品支持标准 Modbus 指令，有关详细的指令生成与解析方式，可根据本文中的寄存器表结合参考《MODBUS 协议中文版》即可。

Modbus 协议中文版参考：<http://www.juyingele.com.cn/software/software/> DAM 调试软件使用教程.rar (软件视频教程连接)

本产品支持 Modbus RTU 格式。

### 2、Modbus 寄存器说明

本控制卡主要为温度寄存器，支持以下指令码：3、4、6

指令码	含义
3	读取配置数据
4	读取温度数据
6	修改配置数据

寄存器地址表：

寄存器名称	寄存器地址	数据类型	说明
温度输入			
输入 1	温度输入 4 号指令	0000	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第一路温度输入【-200-327°C】 第一路温度输入【0-650°C】
输入 2		0001	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第二路温度输入【-200-327°C】 第二路温度输入【0-650°C】
输入 3		0002	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第三路温度输入【-200-327°C】 第三路温度输入【0-650°C】
输入 4		0003	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第四路温度输入【-200-327°C】 第四路温度输入【0-650°C】
输入 5		0004	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第五路温度输入【-200-327°C】 第五路温度输入【0-650°C】
输入 6		0005	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第六路温度输入【-200-327°C】 第六路温度输入【0-650°C】
输入 7		0006	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第七路温度输入【-200-327°C】 第七路温度输入【0-650°C】
输入 8		0007	S16 (16 位有符号) 或 U16 (16 位无符号) 第八路温度输入【-200-327°C】 第八路温度输入【0-650°C】
输入 1	0050	Float (浮点数)	第一路温度输入【-200-650°C】
输入 2	0052	Float (浮点数)	第二路温度输入【-200-650°C】
输入 3	0054	Float (浮点数)	第三路温度输入【-200-650°C】
输入 4	0056	Float (浮点数)	第四路温度输入【-200-650°C】
输入 5	0058	Float (浮点数)	第五路温度输入【-200-650°C】
输入 6	0060	Float (浮点数)	第六路温度输入【-200-650°C】
输入 7	0062	Float (浮点数)	第七路温度输入【-200-650°C】
输入 8	0064	Float (浮点数)	第八路温度输入【-200-650°C】

配置参数				
通信波特率	保持寄存器	4x1001		见下表波特率数值对应表，默认为0，支持0-5，该寄存器同时决定RS232和RS485的通信波特率
备用		4x1002		备用，用户不可写入任何值。
偏移地址		4x1003		设备地址=偏移地址+拨码开关地址
工作模式		4x1004		用户可以使用，存储用户数据
延迟时间		4x1005		用户可以使用，存储用户数据

波特率数值对应表：

数值	波特率
0	9600
1	2400
2	4800
3	9600
4	19200
5	38400
6	115200
7	57600
8	56000
9	14400
10	1200


### 3、指令生成说明

应用举例及其说明：本机地址除了偏移地址之外，还有默认的254为广播地址。当总线上只有一个设备时，直接使用254地址即可。

指令可通过“聚英翱翔 DAM 调试软件”，的调试信息来获取。

如下图，此设备没有DO输出，有4个DI输入和6个模拟量采集。



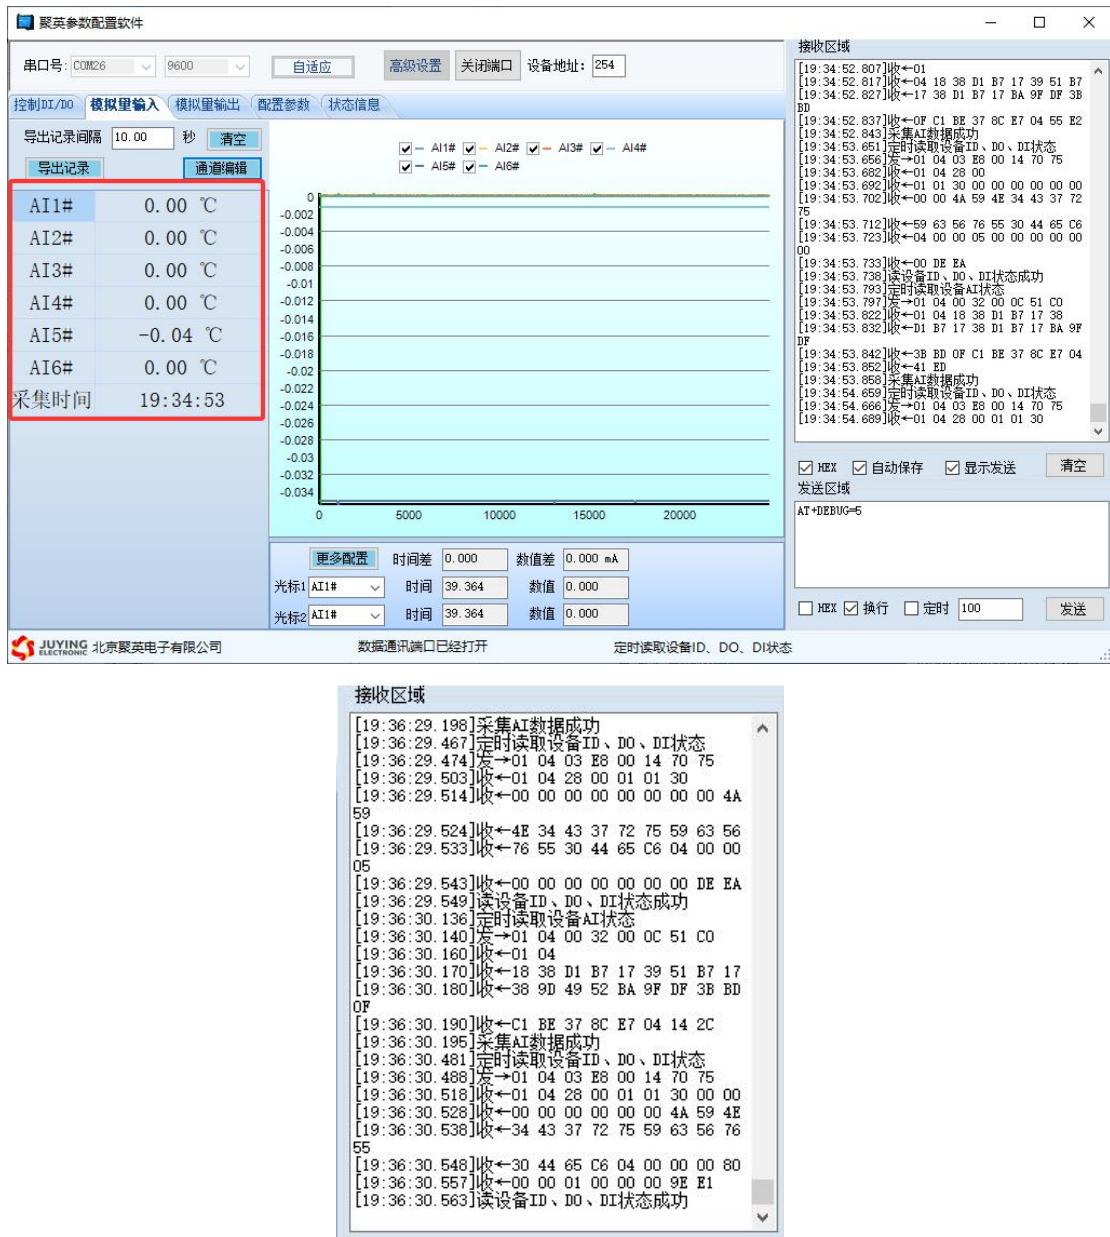

**指令生成说明：**对于下表中没有的指令，用户可以自己根据 Modbus 协议生成，对于继电器线圈的读写，实际就是对 Modbus 寄存器中的线圈寄存器的读写，上文中已经说明了继电器寄存器的地址，用户只需生成对寄存器操作的读写指令即可。例如读或者写继电器 1 的状态，实际上是对继电器 1 对应的线圈寄存器 00001 的读写操作。

#### 4、指令列表

查询第 1 路温度	FE 04 00 00 00 01 25 C5
返回信息	FE 04 02 00 00 AD 24
查询第 2 路温度	FE 04 00 01 00 01 74 05
查询第 3 路温度	FE 04 00 02 00 01 84 05
查询第 4 路温度	FE 04 00 03 00 01 D5 C5
查询第 5 路温度	FE 04 00 04 00 01 64 04
查询第 6 路温度	FE 04 00 05 00 01 35 C4
查询第 7 路温度	FE 04 00 06 00 01 C5 C4

查询第 8 路温度	FE 04 00 07 00 01 94 04
查询 1~8 路温度	FE 04 00 00 00 08 E5 C3

## 5、指令详解

### 5.1、温度查询

获取到的温度数据与实际输入值之间的关系为：实际值=返回值\*0.01℃

查询第一路温度（查询整型寄存器地址，查询温度范围是-200~327℃或者0~650℃）

FE040000000125C5

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 00	起始地址	要查询的第一路模拟量寄存器地址
00 01	查询数量	要查询的模拟量数量
25 C5	CRC16	

模拟返回信息：

FE 04 02 00 00 AD 24

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
02	字节数	返回状态信息的所有字节数。1+(n-1)/8
00(TH) 00(TL)	查询的 AD 字	TH 为温度高字节，TL 为温度低字节
AD 24	CRC16	

查询第一路温度（查询浮点数寄存器地址，查询温度范围是-200~650℃）

查询第一路温度 float 类型

FE 04 00 32 00 02 C4 0B

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	查询输入寄存器指令
00 32	起始地址	要查询的第一路模拟量 float 类型寄存器地址
00 02	查询数量	要查询的模拟量数量
C4 0B	CRC16	

模拟返回信息：

FE 04 04 41 CB 70 A4 B5 32

字段	含义	备注
FE	设备地址	
04	04 指令	返回指令：如果查询错误，返回 0x82
04	字节数	返回数据的所有字节数。1+(n-1)/8
41 CB 70 A4	查询的 AD 字	换算回来数值是 25.43
AD 24	CRC16	

## 十、常见问题与解决方法

**1、485 总线上挂有多个设备时，每个设备地址不能一样，不能使用广播地址 254 来进行通讯。**

广播地址在总线上只有一个设备时可以使用，大于 1 个设备时请以偏移地址区分地址来控制，否则会因为模块在通信数据的判断不同步上导致指令无法正确执行。

**2、三线制温度测量不准确。**

PT100 的三根线缆阻值可能不一样，由于三线制测量的原理，PT100 三根线缆的阻值必须一致，线缆中铜丝根数不一样、断裂都会导致线缆阻值发生变化，更换一致性好的线缆可以解决问题。

## 十一、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827 010-82899821

400 668 8400